

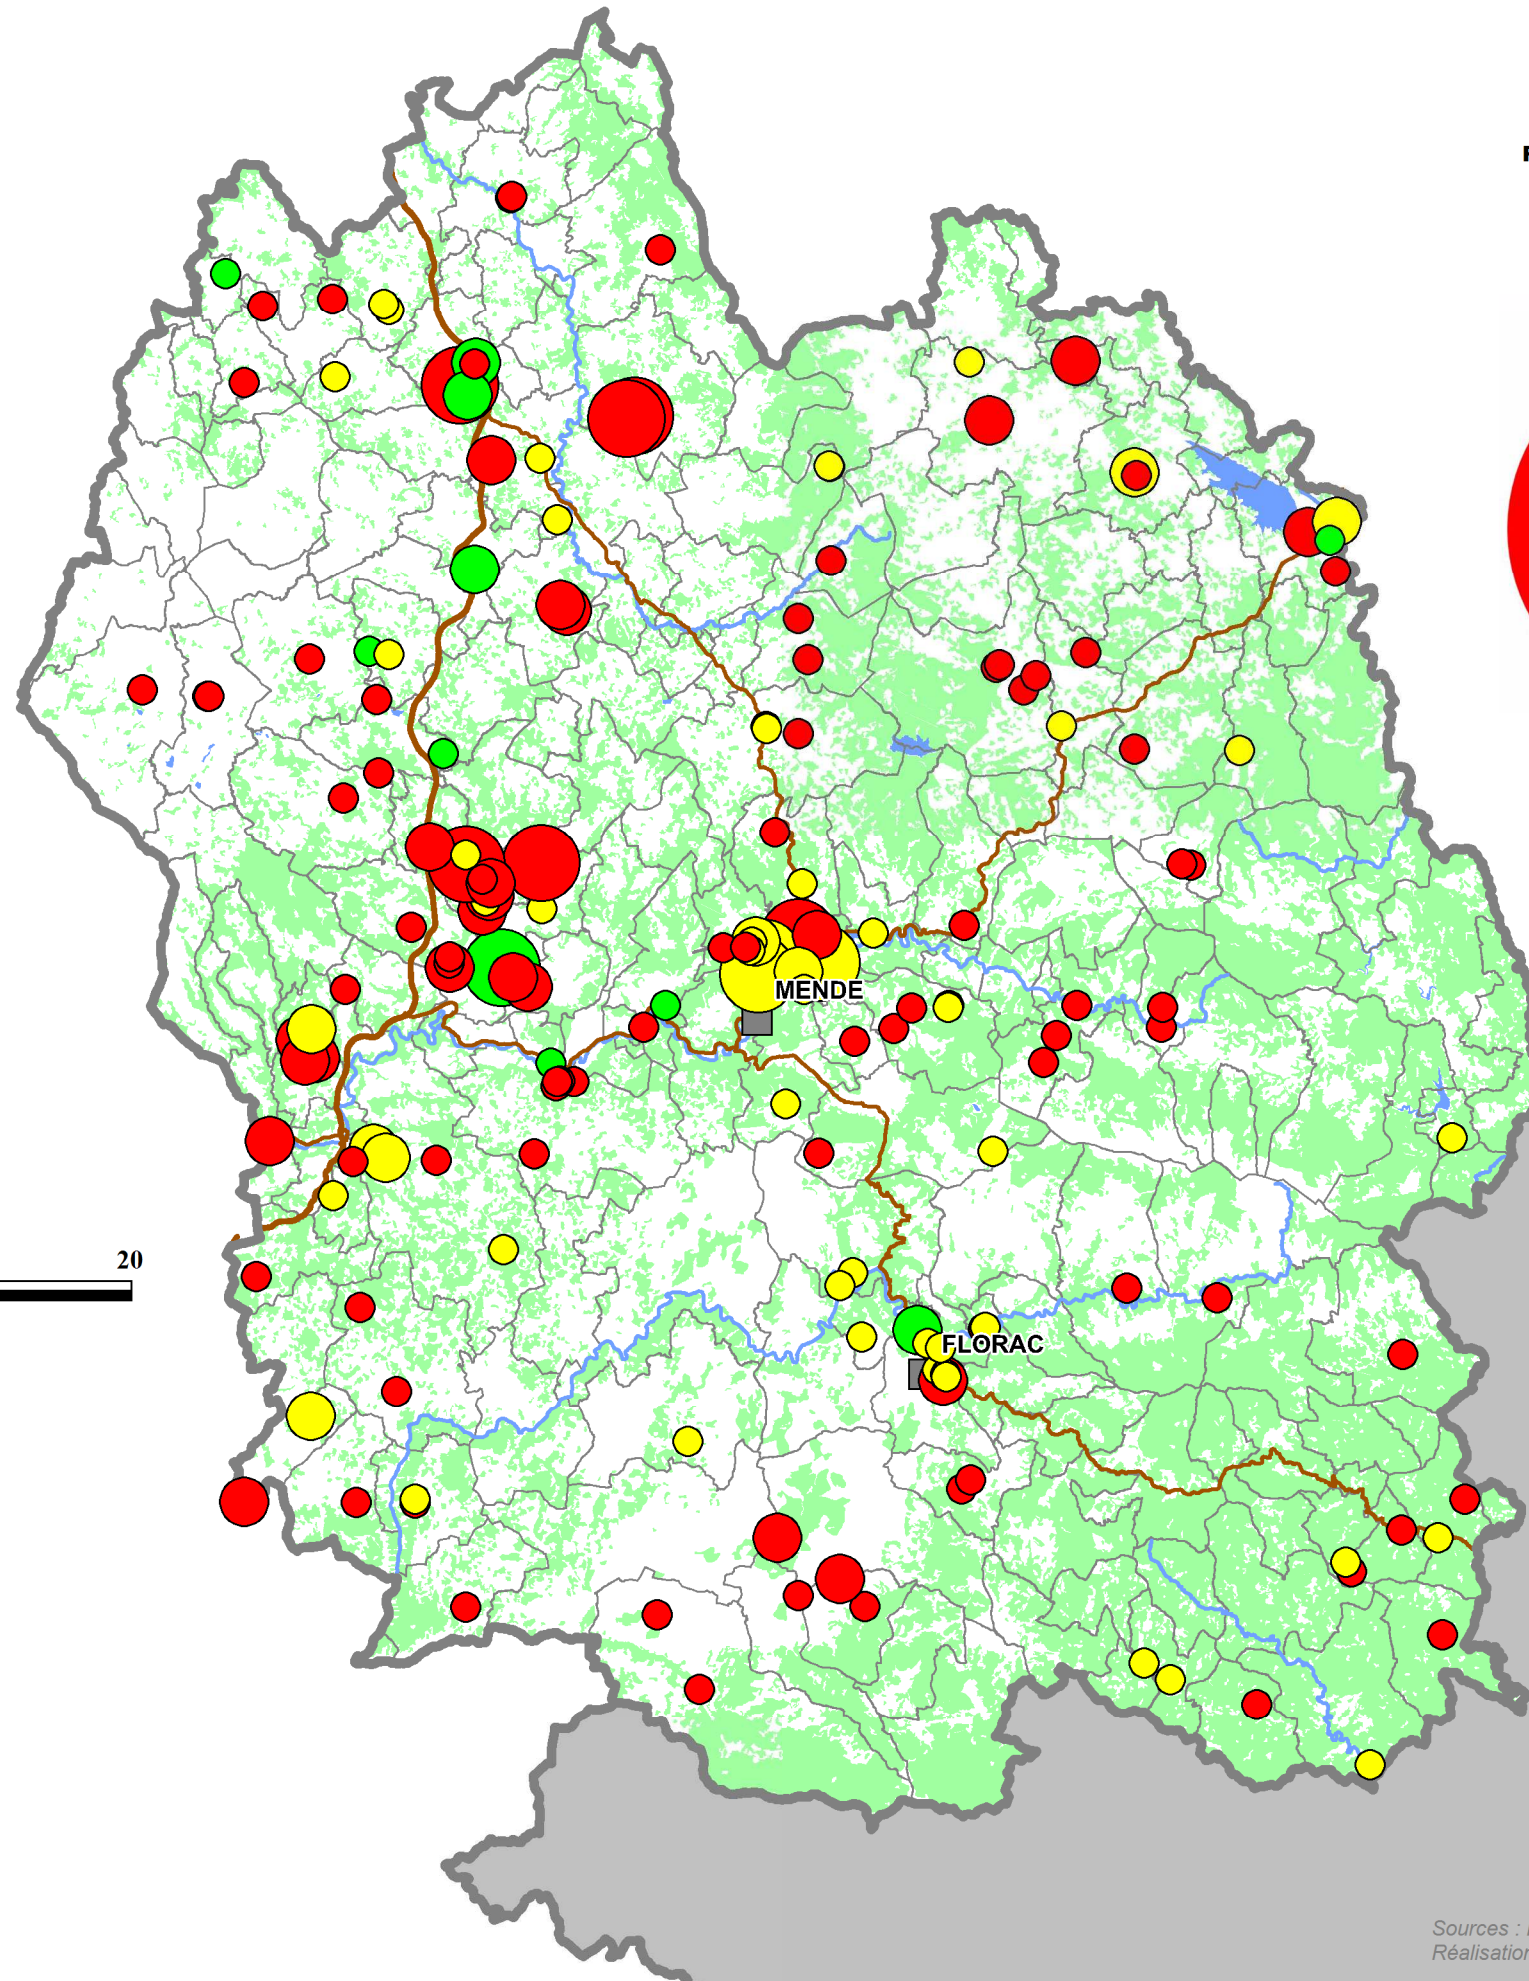


# Chaudières bois automatiques collectives en fonctionnement dans le département de la Lozère

(Au 30 novembre 2016)

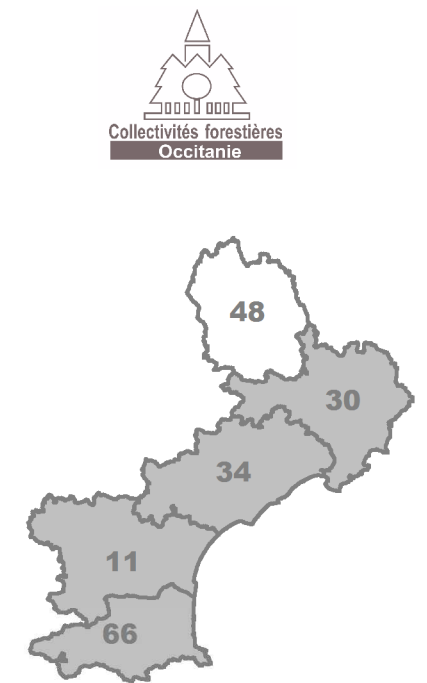

**Puissance bois totale : 38 546 kW**  
(Hors unité de cogénération de Mende)

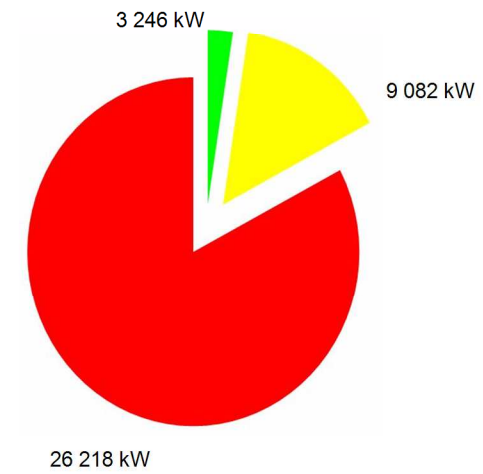

**Combustible utilisé**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Bois déchiqueté              | (105) |
| Granulé                      | (59)  |
| Sciure / copeaux ou connexes | (11)  |

**Puissance bois (en kW)**

|              |       |
|--------------|-------|
| plus de 1000 | (10)  |
| 150 à 1 000  | (35)  |
| moins de 150 | (130) |

- Route
- Cours d'eau ou surface en eau
- Couvert forestier
- Préfecture ou sous-Préfecture

